

# **INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ**

dla:

Miasta Warszawa

Kontakt serwisowy:

warszawa@audytel.pl Audytel SA

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIA

#### PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie majątkowe do niniejszej instrukcji pozostają wyłączną własnością firmy Audytel. Klient może kopiować, tłumaczyć i wykorzystywać otrzymane materiały na własne potrzeby bez ograniczeń. Publikowanie jakichkolwiek materiałów w części bądź w całości oraz używanie znaku graficznego Audytela wymaga pisemnej zgody firmy.

Wersja dokumentu: 1 styczeń 2015 r.

## Spis treści


PRAWA AUTORSKIE .....	2
<b>1. Opis interfejsu systemu oraz danych do wprowadzenia. ....</b>	<b>4</b>
<b>2. Wprowadzanie faktur dystrybucyjnych. ....</b>	<b>6</b>
<b>3. „Przekaż skan faktury problemowej”.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Zgłoszenia do grupy zakupowej. ....</b>	<b>19</b>

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

#### 1. Opis interfejsu systemu oraz danych do wprowadzenia.

1. Po zalogowaniu się w Systemie Zarządzania Energią na stronie [energia.um.warszawa.pl](http://energia.um.warszawa.pl) zobaczymy następujące okno:

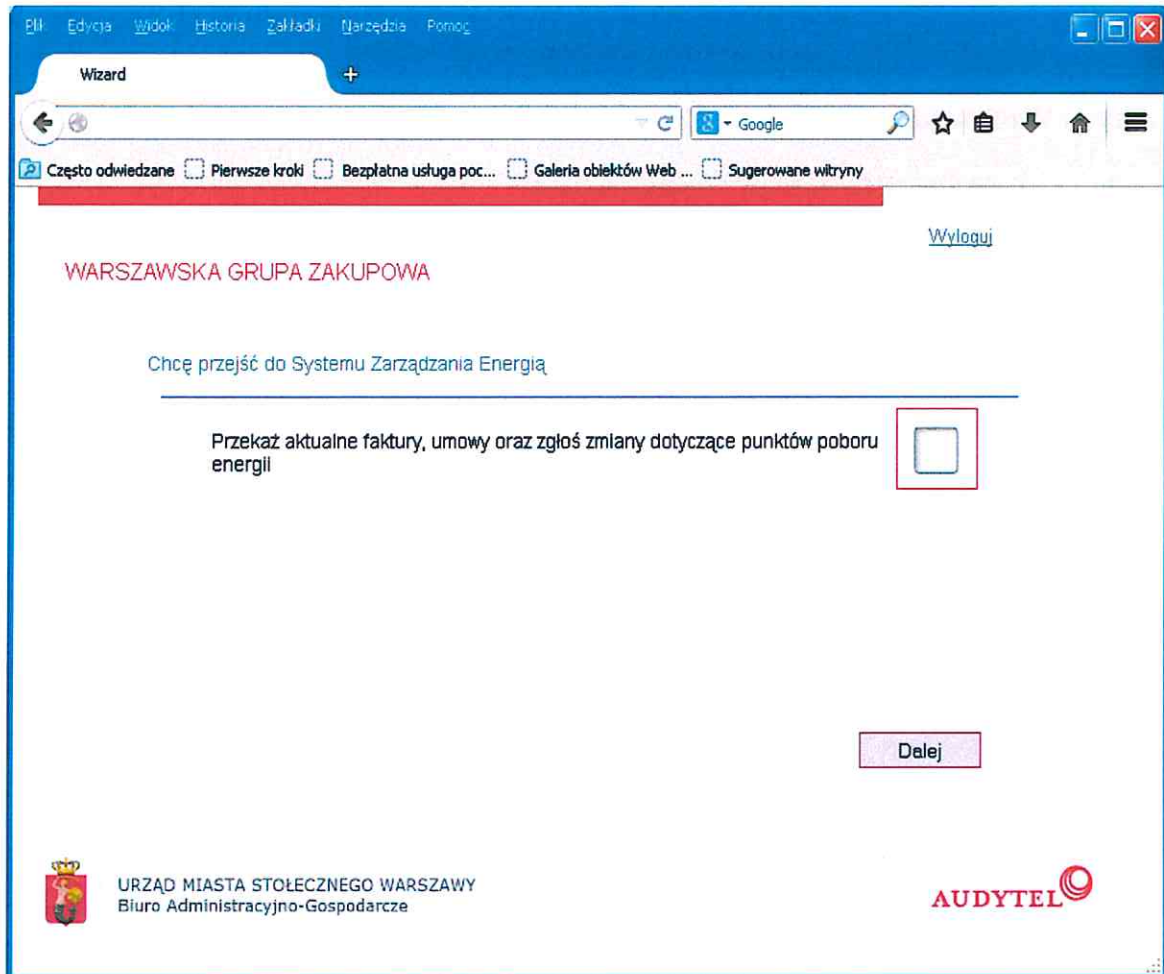


Należy kliknąć na przycisk (zaznaczony na czerwono) i przejść „Dalej”.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Na rysunku przedstawiony został wygląd interfejsu.

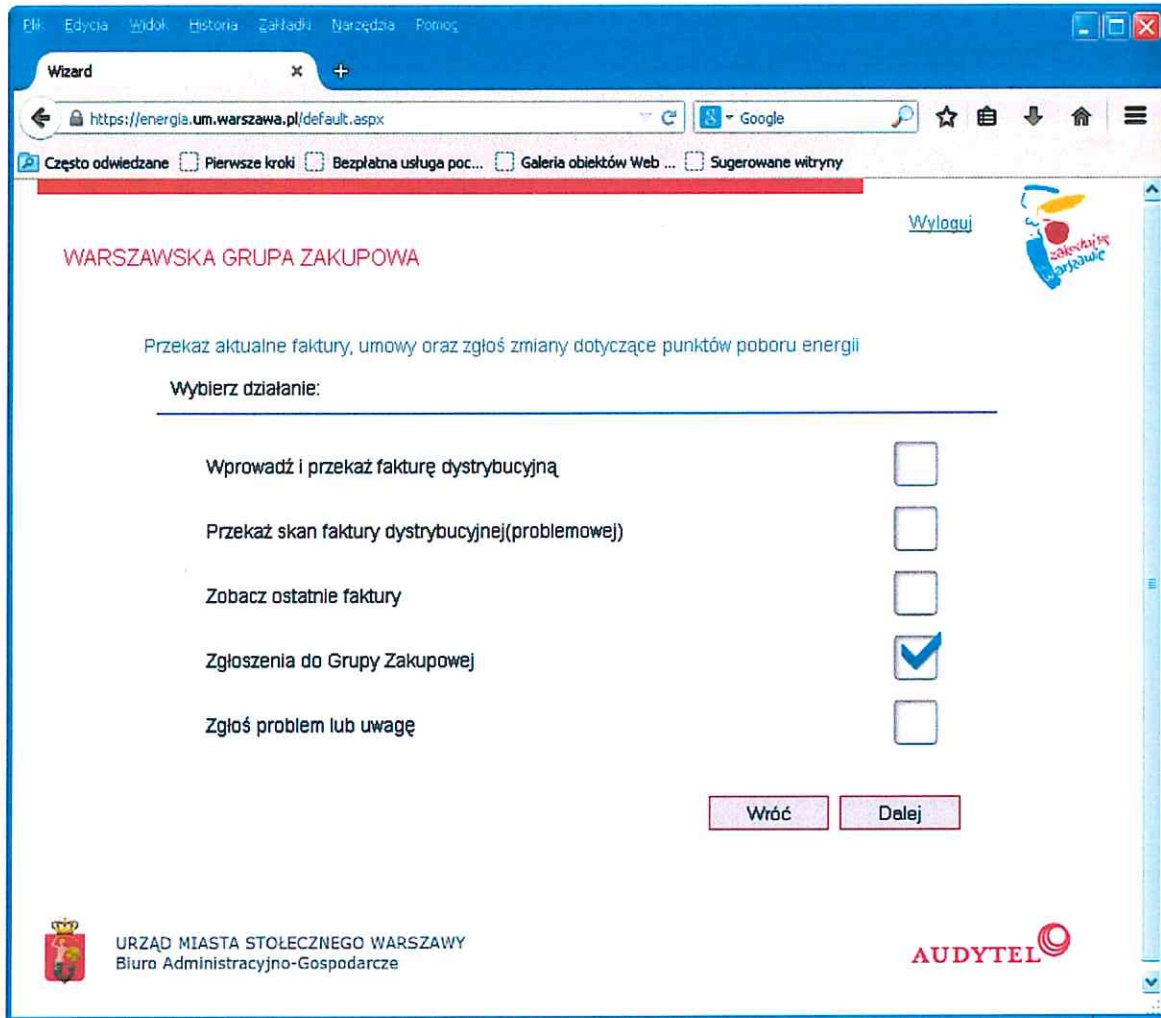

Na pierwszym ekranie mamy do wyboru 5 opcji:

- 1.Wprowadź i przekaż fakturę dystrybucyjną,
- 2.Przekaż skan faktury dystrybucyjnej,
- 3.Zobacz ostatnie faktury,
- 4.Zgłoszenia do grupy zakupowej,
- 5.Zgłoś problem lub uwagę.

W kolejnych etapach instrukcji zostanie opisana każda z opcji.

## 2. Wprowadzanie faktur dystrybucyjnych.

Pierwszym krokiem przy wprowadzaniu faktur dystrybucyjnych jest wybranie opcji „ Wprowadź i przełącz fakturę dystrybucyjną” i kliknięcie przycisku „Dalej”. Wyświetli się nam okno wyboru Punktu Poboru Energii.

Wizard

https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Faktura za dystrybucję energii

Wybierz punkt poboru energii


PL00000102589000000000125826 Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: C21 Moc: 110,00KW Nr licznika: 123456	<input checked="" type="checkbox"/>
- ul. Taryfa: G11 Moc: KW Nr licznika: 123098	<input type="checkbox"/>
Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: Moc: KW Nr licznika:	<input type="checkbox"/>
Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: Moc: KW Nr licznika:	<input type="checkbox"/>

Wróć Dalej

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Po wybraniu PPE, dla którego chcemy wprowadzić fakturę i kliknięciu przycisku „Dalej” pokaże się okno ze szczegółowymi informacjami na temat danego Punktu Poboru Energii.

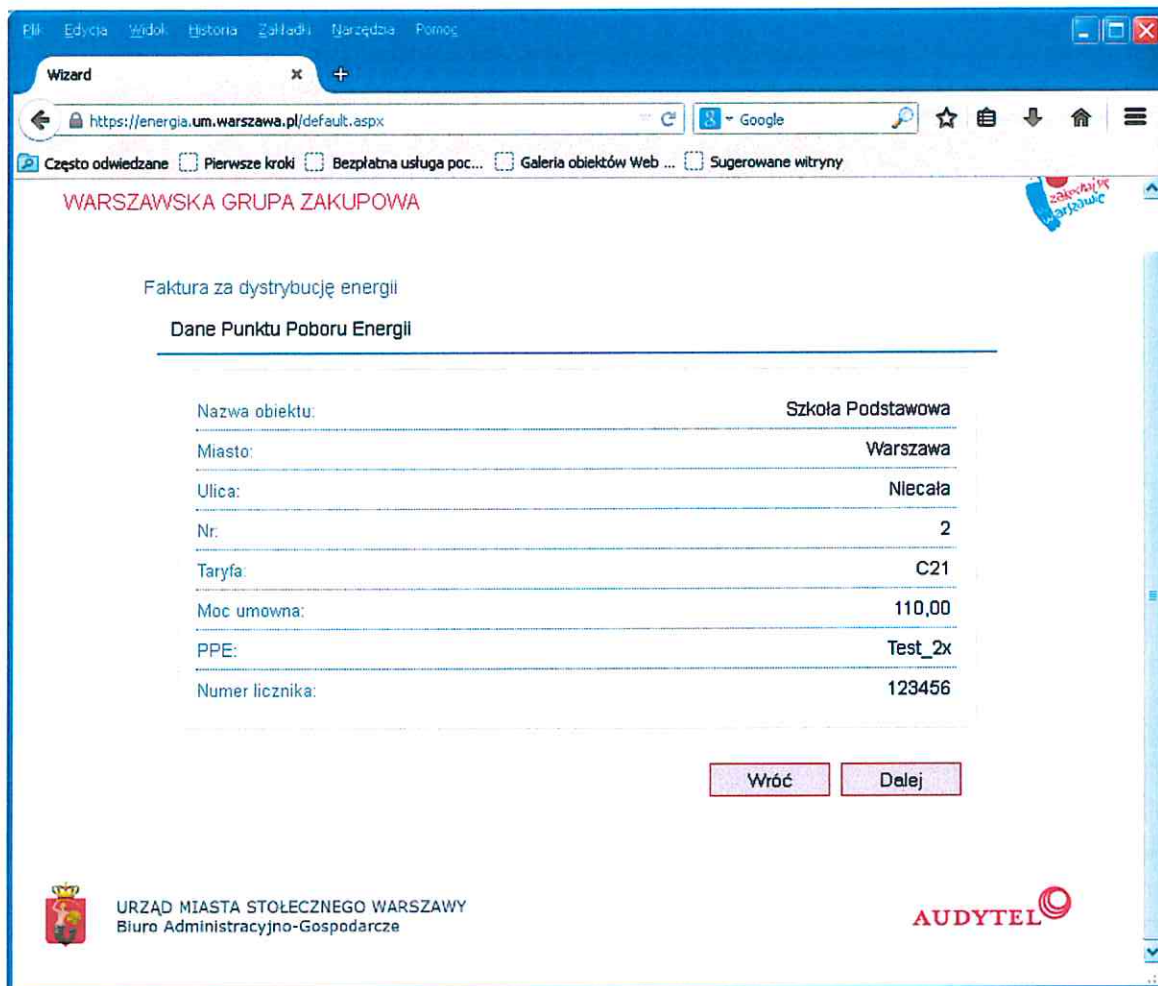

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Faktura za dystrybucję energii

Dane Punktu Poboru Energii

Nazwa obiektu:	Szkola Podstawowa
Miasto:	Warszawa
Ulica:	Nlecała
Nr:	2
Taryfa:	C21
Moc umowna:	110,00
PPE:	Test_2x
Numer licznika:	123456

[Wróć](#) [Dalej](#)

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Po kliknięciu przycisku „Dalej” pokazuje się nam okno, w którym należy wpisać okres rozliczeniowy danej faktury.

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Faktura za dystrybucję energii

Podaj okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy od (RRRR-MM-DD)

Okres rozliczeniowy do (RRRR-MM-DD)

- Pole 'Okres rozliczeniowy od (RRRR-MM-DD)' jest wymagane
- Pole musi mieć wartość mniejszą niż 'Okres\_rozliczeniowy\_do'
- Pole 'Okres rozliczeniowy od (RRRR-MM-DD)' musi być prawidłową datą
- Pole 'Okres rozliczeniowy do (RRRR-MM-DD)' jest wymagane
- Pole 'Okres rozliczeniowy do (RRRR-MM-DD)' musi być prawidłową datą

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

W polach „Okres rozliczeniowy od” oraz „Okres rozliczeniowy do” należy wpisać daty okresu rozliczeniowego. Aby ułatwić wprowadzanie dat, po kliknięciu na pole wyświetla się kalendarz, w którym można wybrać właściwą datę. Poniżej pokazano fakturę z zaznaczonym okresem rozliczeniowym.

Sprzedawca		Dane korespondencyjne / do kontaktu								
ENEA Spółka Akcyjna ul. Nowowiejska 11 60-967 POZNAŃ NIP: 777-00-20-640 www.enea.pl		Rajon Obsługi Klienta Poznań ul. Polna 60 60-803 Poznań  Kasa oraz Biuro Obsługi Klienta ul. Polna 80 1 ul. Panny Marii 2 czynne od pon. do pt. 8.00 - 18.00								
miejsce poboru energii		Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01/11/2009 do 01/01/2010								
JIMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA JL. DRZYMAŁY 4-6 10-813 POZNAŃ		grupa taryfowa	C11							
Ir ewidencyjny 10627134/1 - 66/R		zabezpieczenie	63A							
		moc	27,0kW							
		nr licznika	3281773							
		mnożna układu	1							
Numer licznika	Opłata za	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna układu	Ilość m-cy	Zużycie (kWh/MWh) Moc (kW)	Stawka (zł/kWh) (zł/kW/mies)	Wartość netto (zł)	
281773	za energię czynną	01/01/2010	208296	197943	1		10353	0,2967	3.071,74	
281773	Opł. za obsługę handlową	01/01/2010			1	2,0		6,5000	13,00	
281773	skł. zmienny stawki siec.	01/01/2010	208296	197943	1		10353	0,1239	1.282,74	
281773	skł. jakościowy st. syst.	01/01/2010			1			0,0098	101,46	
281773	opłata przejściowa	01/01/2010			1	2,0		27	1.3400	72,36
281773	opł. stała za dystryb.	01/01/2010			1	2,0		27	2.4100	130,14
281773	opłata abonamentowa	01/01/2010			1	2,0		1,6800	3,36	
						Ilość kWh	10353	Ogółem wartość netto	4.674,80	
10 353 kWh energii elektrycznej, naliczone akcyzę w kwocie 207,06 zł										



## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ



Po wpisaniu okresu rozliczeniowego i kliknięciu przycisku „Dalej” pokaże się okno, w którym należy wpisać zużycie.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx>. The page header includes 'WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA' and a 'Wyloguj' link. The main content area is titled 'Faktura za dystrybucję energii' and contains the instruction: 'Podaj zużycie energii czynnej w pierwszej strefie dla licznika 123456'. Below this is a form field labeled 'Zużycie strefa 1 [kWh]' which is currently empty. A red error message below the field states: 'Pole 'Zużycie strefa 1 [kWh]' jest wymagane'. At the bottom of the form area are two buttons: 'Wróć' and 'Dalej'. The footer of the page includes the logo of the 'URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Administracyjno-Gospodarcze' and the 'AUDYTEL' logo.

Ilość stref zużycia energii elektrycznej zależy od grupy taryfowej, zgodnie z którą rozliczany jest obiekt. Informacją o ilości stref w danej taryfie jest trzeci znak nazwy taryfy, np. taryfa C11 posiada jedną strefę, taryfa C12 posiada dwie strefy, taryfa C23 posiada trzy strefy.

## KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Dla taryf jednostrefowych zużycie energii elektrycznej może być przedstawione w następujący sposób.

		<b>Sprzedawca</b> ENEA Spółka Akcyjna ul. Nowowiejskiego 11 60-567 POZNAŃ NIP: 777-00-20-640 www.enea.pl		<b>Dane korespondencyjne / do kontaktu</b> Rejon Obsługi Klienta Poznań ul. Polna 60, 60-803 Poznań Kasa oraz Biuro Obsługi Klienta ul. Polna 60 i ul. Panny Marii 2 czynnie od pon. do pt. 8.00 - 18.00					
<b>Miejsce poboru energii</b> 3IMNAZJUM NR 53 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA JI. DRZYMAŁY 4-6 10-613 POZNAŃ Nr ewidencyjny 10627134/1 - 56/R		<b>Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01/11/2009 do 01/01/2010</b> grupa taryfowa zabezpieczenie moc nr licznika mnożna układu		C11 63A 27,0kW 3281773 1					
Numer licznika	Opiata za	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna układu	Ilość m-cy	Zużycie (kWh/MWh) Moc (kW)	Stawka (zł/kWh) (zł/kW/mies)	Wartość netto (zł)
281773	za energię czynną	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,2967	3.071,74
281773	Opl za obsługę handlową	01/01/2010			1	2.0		6,5000	13,00
281773	skł. zmienny stawki siec.	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,1239	1.282,74
281773	skł. jakościowy st. syst.	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,0098	101,46
281773	opłata przejściowa	01/01/2010			1	2.0	27	1,3400	72,36
281773	opł. stała za dystryb	01/01/2010			1	2.0	27	2,4100	130,14
281773	opłata abonamentowa	01/01/2010			1	2.0		1,6800	3,36
						Ilość kWh	10353	Ogółem wartość netto	4.674,80

10 353 kWh energii elektrycznej, naliczone akcyzę w kwocie 207,06 zł

Zużycie energii elektrycznej w taryfie dwustrefowej może być przedstawione w następujący sposób.

<b>Miejsce poboru energii</b> SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO Ul. BORANTA 2 61-608 POZNAŃ Nr ewidencyjny 10632051/1 - 44/R		<b>Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 14/10/2010 do 04/11/2010</b> grupa taryfowa zabezpieczenie moc nr licznika mnożna układu		C12a 63A 27,0kW 8255835 20					
Numer licznika	Opiata za	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna układu	Ilość m-cy	Zużycie (kWh/MWh) Moc (kW)	Stawka (zł/kWh) (zł/kW/mies)	Wartość netto (zł)
8255835	za energię czynną	04/11/2010	S 74	1,4	20		1452	0,3766	546,82
8255835	opłata zmienna sieciowa	04/11/2010	S 74	1,4	20		1452	0,1002	145,49
8255835	opłata jakościowa	04/11/2010	S 74	1,4	20		1452	0,0077	11,18
8255835	za energię czynną	04/11/2010	P 137	1,1	20		2718	0,2575	699,89
8255835	opłata zmienna sieciowa	04/11/2010	P 137	1,1	20		2718	0,1002	272,34
8255835	opłata jakościowa	04/11/2010	P 137	1,1	20		2718	0,0077	20,93
8255835	opłata abonamentowa	04/11/2010			20	1.0		1,7600	1,76
8255835	opłata za obsługę handlową	04/11/2010			20	1.0		6,5000	6,50
8255835	opłata przejściowa	04/11/2010			20	1.0	27	1,3500	36,45
8255835	opłata przejściowa	04/11/2010			20	0,57	27	1,3500	20,78
8255835	opł. stała za dystryb	04/11/2010			20	1.0	27	2,4700	66,69
8255835	opł. stała za dystryb	04/11/2010			20	0,57	27	2,4700	38,01
						Ilość kWh	4170	Ogółem wartość netto	1.866,84

Od 10.540 kWh energii elektrycznej, naliczono akcyzę w kwocie 210,80 zł

Pierwsza górna podkreślona wartość jest zużyciem w pierwszej strefie, natomiast druga wartość stanowi zużycie w drugiej strefie.


## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Po wpisaniu zużycia gdy naciśniemy przycisk „Dalej” pokaże się okno, w którym należy wpisać wartość faktury (netto).

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx>. The page title is "WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA". Below the title, it says "Faktura za dystrybucję energii" and "Wprowadź wartość faktury". There is a text input field labeled "Wartość na fakturze (netto)". Below the field are two buttons: "Wróć" and "Dalej". A red error message below the buttons reads: "Pole 'Wartość na fakturze (netto)' jest wymagane". At the bottom of the page, there is a logo for "URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY" and "AUDYTEL".

Na fakturze występuje pod nazwą „Ogółem wartość netto”.

Sprzedawca		Dane korespondencyjne / do kontaktu							
 ENEA Spółka Akcyjna ul. Nowowiejskiego 11 60-967 POZNAŃ NIP: 777-30-20-640 www.enea.pl		Rejon Obsługi Klienta Poznań ul. Polna 60. 60-803 Poznań  Kasa oraz Biuro Obsługi Klienta ul. Polna 50 i ul. Panny Marii 2 czynne od pon. do pt. 8.00 - 18.00							
14/01									
<b>Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01/11/2009 do 01/01/2010</b>									
Miejsce poboru energii 3IMNAZJUM NR 63 IM. LAUREATÓW NAGRODY NOBLA JI. DRZYMAŁY 4-6 10-613 POZNAŃ		grupa taryfowa zabezpieczenie moc nr licznika mnożna układu	C11 63A 27,0kW 3281773 1						
Itr ewidencyjny 10627134/1 - 56/R									
Numer licznika	Oplata za	Data odczytu	Wskazanie bieżące	Wskazanie poprzednie	Mnożna układu	Ilość m-cy	Zużycie (kWh/MWh) Moc (kW)	Stawka (zł/kWh) (zł/kWh/mies)	Wartość netto (zł)
281773	za energię czynną	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,2967	3.071,74
281773	Opł za obsługę handlową	01/01/2010			1	2.0		6,5000	13,00
281773	skł. zmienny stawki siec.	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,1239	1.282,74
281773	skł. jakościowy st. syst.	01/01/2010	C 208296	197943	1		10353	0,0698	101,46
281773	opłata przejściowa	01/01/2010			1	2.0	27	1,3400	72,36
281773	opł. stała za cysterb	01/01/2010			1	2.0	27	2,4100	130,14
281773	opłata abonamentowa	01/01/2010			1	2.0		1,6800	3,36
Ilość kWh						10353	<b>Ogółem wartość netto</b>		<b>4.674,80</b>
10 353 kWh energii elektrycznej naliczono akcyzę w kwocie 207,06 zł									

## KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

lub „Należność ogółem”

Opis Strefa	PKWiU tg φ op. tg φ os. tg φ nak.	j. m. Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynnik	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	
<b>za energię czynną</b>	40.10.30	MWh							
całodobowa		01/01/2010	1,766			283,8400	501,26	22	
całodobowa		07/01/2010	2,649			283,8400	751,89	22	
całodobowa		26/01/2010	8,388			283,8400	2,380,85	22	
<b>opłata abonamentowa</b>	40.10.30	mc		1,0		12,9200	12,92	22	
<b>opłata za obsługę handlową</b>	40.10.30	mc		1,0		49,0000	49,00	22	
<b>OGÓLEM CZAS UŻYTKOWANIA MOCY ZUŻYCIE</b>							133 h 12.803 kWh	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚĆ W TYM OBRÓT DYSTRYBUCJA</b>	7.552,73 4.493,28 3.059,45

Od 3.091 kWh energii elektrycznej, naliczono akcyzę w kwocie 61,82 zł

	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Należność brutto (zł)
Należność ogółem	6.190,76	22	1.361,97	7.552,73
Z raty pianowej	0157C	22	-1.022,46	-5.670,00
Wynik rozliczenia	1.543,22	22	339,51	1.882,73

**DO ZAPŁATY : \*\*\*1.882,73zł**

W kolejnym oknie należy załączyć skan wprowadzanej faktury.

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Faktura za dystrybucję energii

Prześlij pliki faktury

Plik(i) dokumentu

• Należy wybrać plik w polu Plik(i) dokumentu'


URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

## INSTRUKCJA


### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Aby załadować dokument należy użyć opcji „Przeglądaj”. Po kliknięciu przycisku pojawi się okno wyboru pliku.

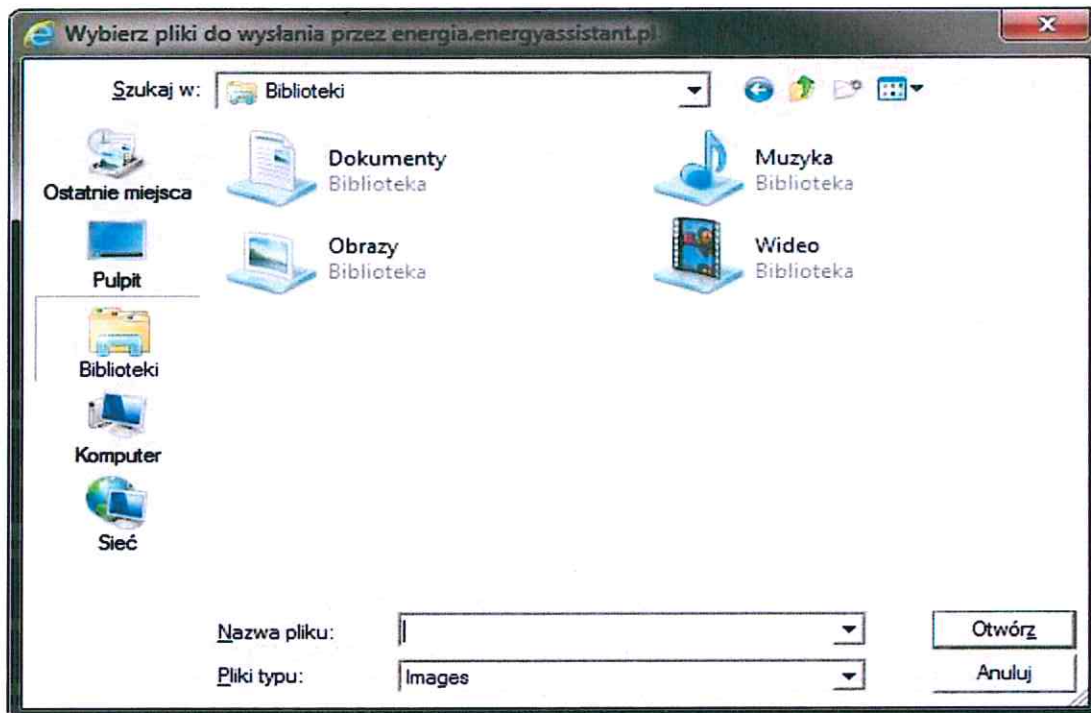

Po wybraniu pliku z obrazem dokumentu należy kliknąć przycisk „Otwórz”. Gdy obraz załaduje się do systemu klikamy przycisk dalej. Jeżeli cała procedura przebiegła pomyślnie zobaczymy okno potwierdzające poprawne wprowadzenie faktury.

Istnieje drugi przypadek, w którym pokaże się następujący komunikat:

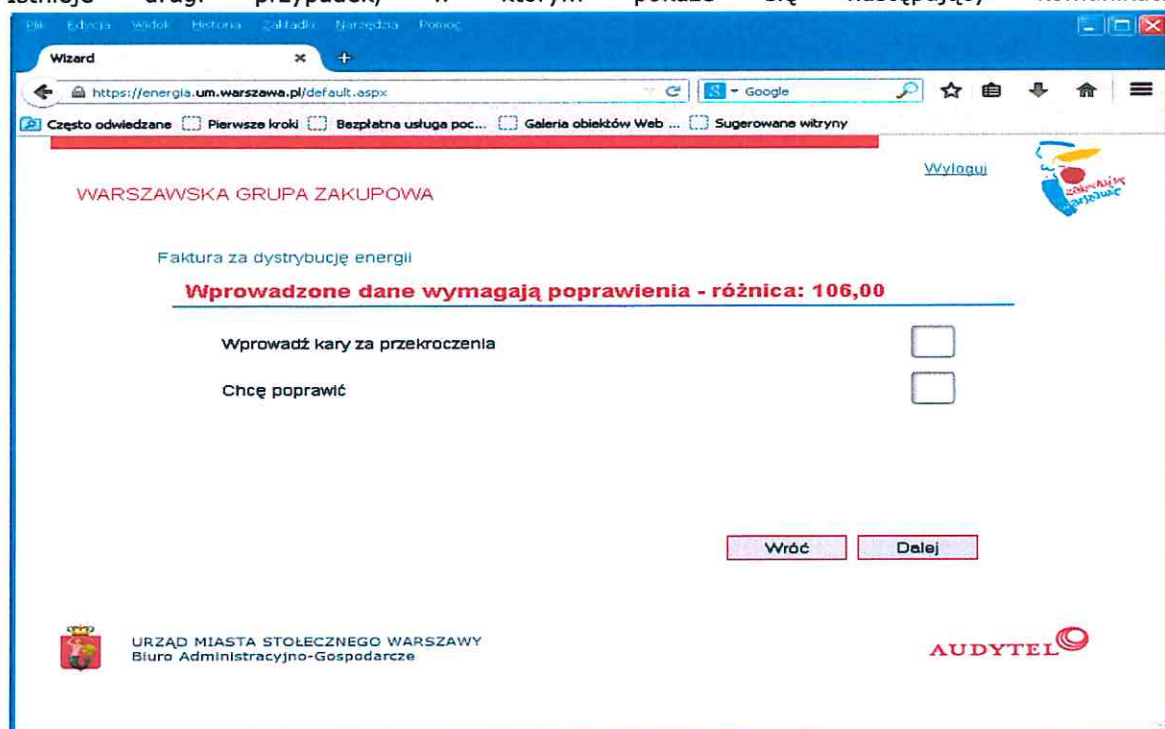

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

W tym przypadku należy sprawdzić czy na fakturze nie występują opłaty za moc bierną lub za przekroczenie mocy czynnej.

Jeżeli na fakturze występują powyższe opłaty należy użyć opcji „Wprowadź kary za przekroczenia”.

Gdy wybierzemy tę opcję pojawi nam się następujące okno:

The screenshot shows a web browser window with the following elements:

- Browser title: Wizard
- Address bar: <https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx>
- Page header: WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA
- Page content: Faktura za dystrybucję energii
- Form fields:
  - Wartość kary za energię bierną
  - Wartość kary za przekroczenia mocy czynnej
- Navigation buttons: Wróć, Dalej
- Page footer: URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, AUDYTEL logo

# INSTRUKCJA

## KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

**Opłata za moc bierną:** wartość ta może się pojawić w fakturze pod nazwą „za energię bierną indukcyjną”, „za energię bierną pojemnościową” lub „opłata za przekroczenie tg fi”.

Nazwa	PKWiU		j. m.	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	
	tg φ op.	tg φ os.tg φ nak.								
<b>kwota pobrana</b>	40 10 30									
całodobowa			11/01/2011 08:59	0,048						
całodobowa			11/01/2011 09:29	0,045						
całodobowa			14/01/2011 09:14	0,041						
całodobowa			03/01/2011 08:59	0,040						
całodobowa			11/01/2011 10:29	0,039						
całodobowa			03/01/2011 10:29	0,038						
całodobowa			04/01/2011 08:59	0,038						
całodobowa			14/01/2011 10:29	0,035						
całodobowa			18/01/2011 08:14	0,035						
całodobowa			18/01/2011 11:44	0,035						
<b>opłata stała sieciowa</b>	40 10 30		MW/mc							
			19/01/2011	0,045	1,0	1,000	9 987,8200	449,45	23	
<b>za moc przekrozoną</b>	40 10 30									
			11/01/2011 08:59	0,003			9 987,8200	29,96	23	
<b>opłata przejściowa</b>	40 10 30		kW/mc							
			19/01/2011	45,0	1,0		1,2200	54,90	23	
<b>opłata zmienna sieciowa</b>	40 10 30		MWh							
całodobowa			01/01/2011	2,615			87,4500	228,68	22	
całodobowa			19/01/2011	3,621			91,0600	329,73	23	
<b>opłata jakościowa</b>	40 10 30		MWh							
całodobowa			01/01/2011	2,615			7,6900	20,11	22	
całodobowa			19/01/2011	3,621			6,9800	25,27	23	
<b>za energię czynną</b>	40 10 30		MWh							
całodobowa			01/01/2011	2,615			283,8400	742,24	22	
całodobowa			19/01/2011	3,621			283,8400	1 027,78	23	
<b>za energię bierną induk.</b>	40 10 30		MVArh							
całodobowa	0,40	0,54	01/01/2011	2,615		0,0552	3,00	155,4400	<u>67,31</u>	22
całodobowa	0,40	0,54	19/01/2011	3,621		0,0552	3,00	197,2100	<u>118,25</u>	23
<b>za energię bierną pojemn.</b>	40 10 30		MVArh							
całodobowa			01/01/2011	0,000			3,00	155,4400	<u>0,00</u>	22
całodobowa			19/01/2011	0,000			3,00	197,2100	<u>0,00</u>	23
<b>opłata abonamentowa</b>	40 10 30		mc							
			19/01/2011		1,0			14,2600	14,26	23
<b>opłata za obsługę handlową</b>	40 10 30		mc							
			19/01/2011		1,0			49,0000	49,00	23
<b>OGÓLEM CZAS UŻYTKOWANIA MOCY</b>			130 h	<b>OGÓLEM NALEŻNOŚĆ</b>				3 872,45		
<b>OGÓLEM ZUŻYCIE</b>			6 236 kWh	<b>W TYM OBRÓT</b>				2 229,97		
<b>OGÓLEM ŚREDNIA CENA</b>			0,6210 zł/kWh	<b>DYSTRYBUCJA</b>				1 642,48		

Od 738 kWh energii elektrycznej, naliczono akcyzę w kwocie 14,76 zł

W tym przypadku należy zsumować podkreślone wartości.

## KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

**Oplata za przekroczenie mocy czynnej:** wartość ta może pojawić się na fakturze pod nazwą „za moc przekroczoną”

Nazwa	PKWiU		j. m.	Data	Ilość	Ilość m-cy	Współczynniki	Cena netto (zł)	Należność netto (zł)	Stawka VAT (%)	
	tg	op.									tg
<b>kwota pobrana</b>	40 10 30										
całodobowa			11/01/2011	08:59	0,048						
całodobowa			11/01/2011	09:29	0,045						
całodobowa			14/01/2011	09:14	0,041						
całodobowa			03/01/2011	08:59	0,040						
całodobowa			11/01/2011	10:29	0,039						
całodobowa			03/01/2011	10:29	0,038						
całodobowa			04/01/2011	08:59	0,038						
całodobowa			14/01/2011	10:29	0,035						
całodobowa			18/01/2011	08:14	0,035						
całodobowa			18/01/2011	11:44	0,035						
<b>opłata stała sieciowa</b>	40 10 30		MW/mc								
			19/01/2011		0,045	1,0	1,000	9 987,8200	449,45	23	
<b>za moc przekroczoną</b>	40 10 30										
			11/01/2011	08:59	0,003			9 987,8200	<u>29,96</u>	23	
<b>opłata przejściowa</b>	40 10 30		kW/mc								
			19/01/2011		45,0	1,0		1,2200	54,90	23	
<b>opłata zmienna sieciowa</b>	40 10 30		MWh								
całodobowa			01/01/2011		2,615			87,4500	228,68	22	
całodobowa			19/01/2011		3,621			91,0600	329,73	23	
<b>opłata jakościowa</b>	40 10 30		MWh								
całodobowa			01/01/2011		2,615			7,6900	20,11	22	
całodobowa			19/01/2011		3,621			6,9800	25,27	23	
<b>za energię czynną</b>	40 10 30		MWh								
całodobowa			01/01/2011		2,615			283,8400	742,24	22	
całodobowa			19/01/2011		3,621			283,8400	1 027,78	23	
<b>za energię bierną indukcyjną</b>	40 10 30		MVArh								
całodobowa	0,40	0,54	01/01/2011		2,615		0,0552	3,00	155,4400	67,31	22
całodobowa	0,40	0,54	19/01/2011		3,621		0,0552	3,00	197,2100	118,25	23
<b>za energię bierną pojemnościową</b>	40 10 30		MVArh								
całodobowa			01/01/2011		0,000			3,00	155,4400	0,00	22
całodobowa			19/01/2011		0,000			3,00	197,2100	0,00	23
<b>opłata abonamentowa</b>	40 10 30		mc								
			19/01/2011			1,0		14,2600	14,26	23	
<b>opłata za obsługę handlową</b>	40 10 30		mc								
			19/01/2011			1,0		49,0000	49,00	23	
<b>OGÓLEM CZAS UŻYTKOWANIA MOCY</b>			130 h		<b>OGÓLEM NALEŻNOŚĆ</b>			3 872,45			
<b>OGÓLEM ZUŻYCIE</b>			6 236 kWh		<b>W TYM OBRÓT</b>			2 229,97			
<b>OGÓLEM ŚREDNIA CENA</b>			0,6210 zł/kWh		<b>DYSTRYBUCJA</b>			1 642,48			


Od 738 kWh energii elektrycznej, naliczono akcyzę w kwocie 14,76 zł

Po wprowadzeniu wartości i kliknięciu przycisku „Dalej” pokaże się okno potwierdzające poprawność wprowadzenia faktury.



### 3. „Przełącz skan faktury problemowej”.

W oknie głównym drugą opcją, której możemy użyć jest przekazanie skanu faktury problemowej.

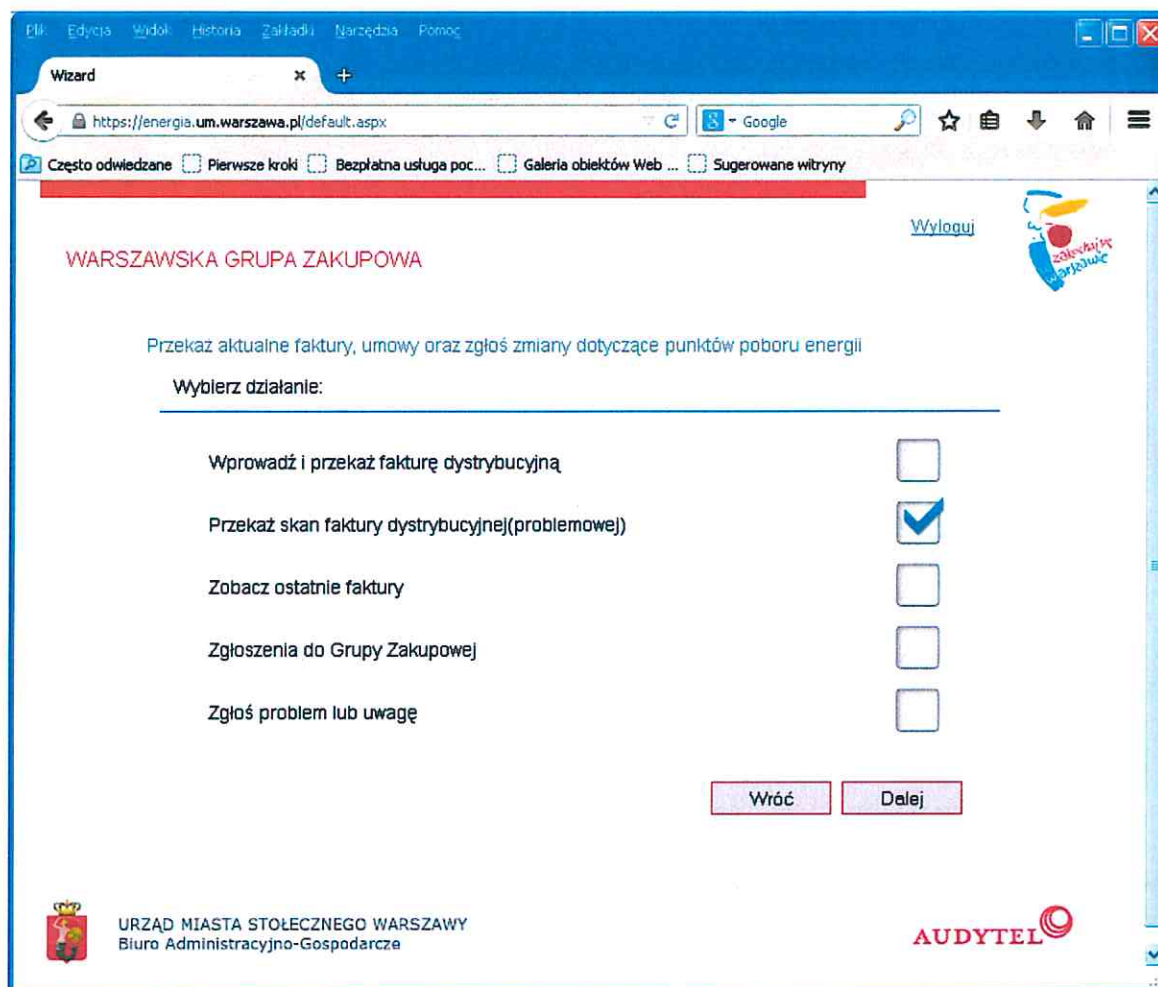

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx>. The page title is 'WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA'. The main content area is titled 'Przełącz aktualne faktury, umowy oraz zgłoś zmiany dotyczące punktów poboru energii' and 'Wybierz działanie:'. There are five options with checkboxes:

- Wprowadź i przełącz fakturę dystrybucyjną
- Przełącz skan faktury dystrybucyjnej(problemowej)
- Zobacz ostatnie faktury
- Zgłoszenia do Grupy Zakupowej
- Zgłoś problem lub uwagę

At the bottom of the form are two buttons: 'Wróć' and 'Dalej'. The footer contains the logo of 'URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Administracyjno-Gospodarcze' and the 'AUDYTEL' logo.

Tej opcji używamy tylko i wyłącznie w przypadku gdy spróbujemy załadować daną fakturę do systemu opisanym w punkcie drugim sposobem, a mimo to system prosi o wprowadzenie kar za przekroczenia.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku „Dalej” pokaże się następujące okno:

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Przekaz skan faktury dystrybucyjnej(problemowej)

Prosimy o opisane problemu jaki wystąpił przy wprowadzaniu danych z faktury

Uwagi

Plik(i) dokumentu

• Pole 'Uwagi' jest wymagane  
• Należy wybrać plik w polu Plik(i) dokumentu


URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

Tutaj w polu „Uwagi” należy krótko opisać powód, dla którego nie udało się wprowadzić faktury w tradycyjny sposób (Punkt 2). Kolejny krok to załączenie skanu problemowej faktury. Procedura jest identyczna jak w punkcie 2. instrukcji. Gdy obraz faktury załaduje się do systemu klikamy przycisk „Zapisz”. Faktura zostanie przekazana do Zespołu Audytel, przeanalizowana i wprowadzona do Systemu Zarządzania Energią.


#### 4. Zgłoszenia do grupy zakupowej.

Po wybraniu opcji „Zgłoszenia do Grupy Zakupowej” pokaże się następujące okno:

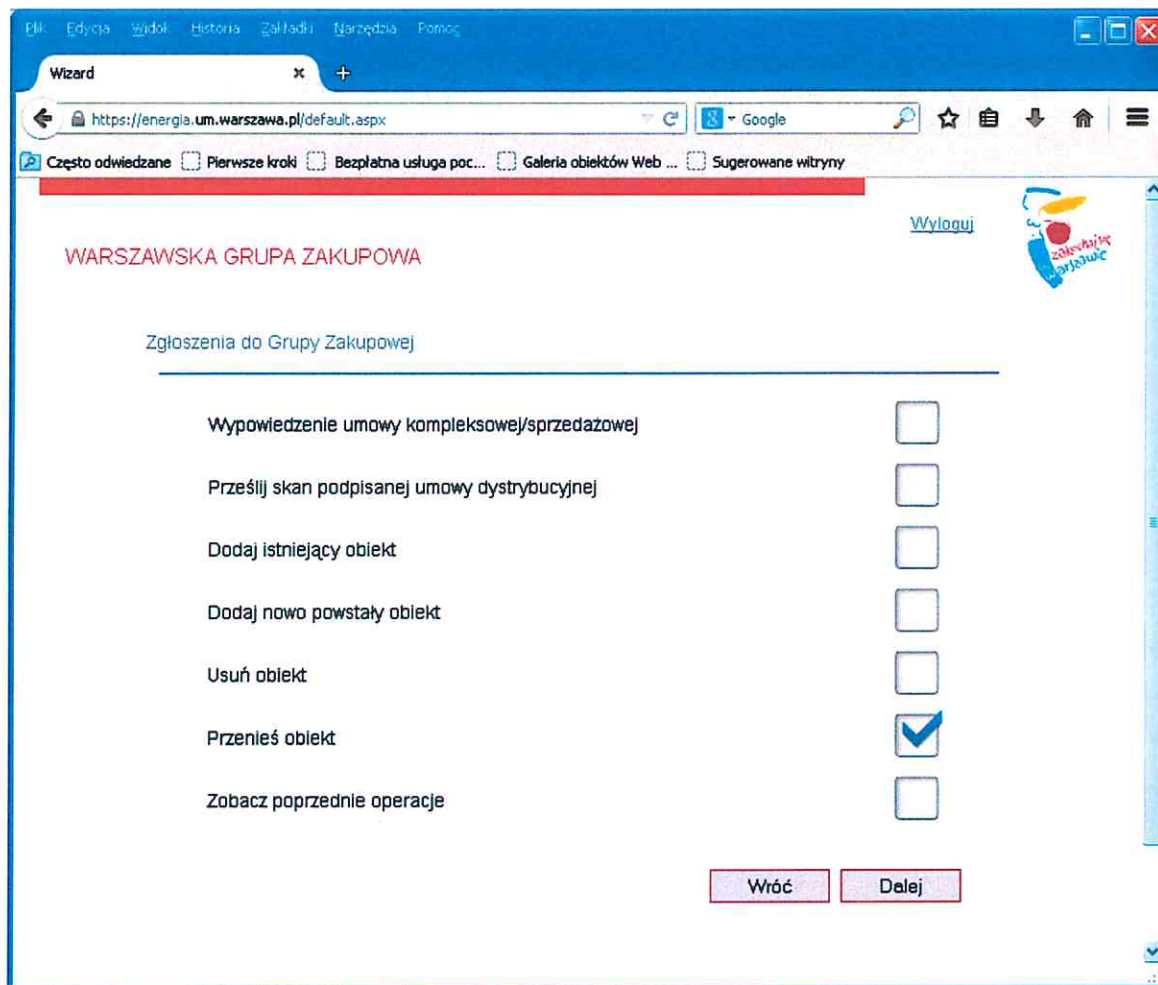


KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Pierwsza opcja pozwala na wprowadzenie skanu wypowiedzenia umowy dla danego punktu poboru energii. Po wybraniu jej i przejściu dalej pokaże się następujące okno:

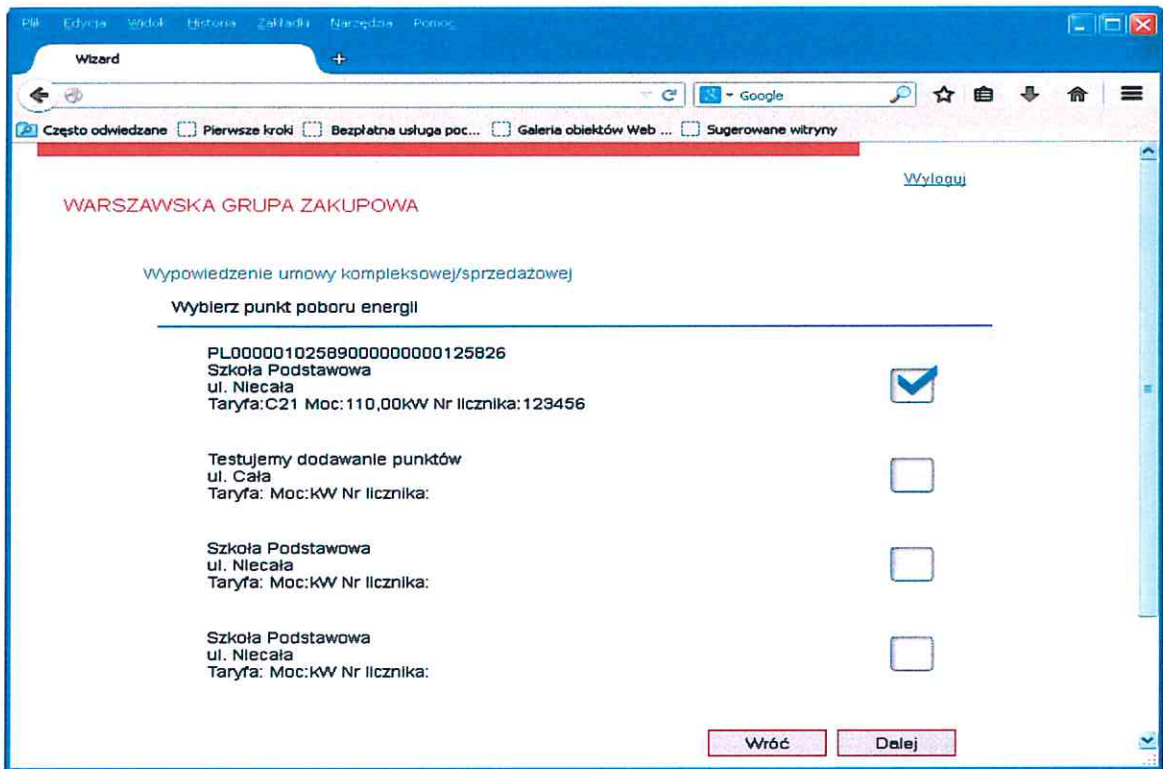


W tym oknie należy wybrać Punkt Poboru Energii, dla którego została wypowiedziana umowa. Po wybraniu danego punktu przechodzimy „Dalej”. Pokaże się następujące okno:

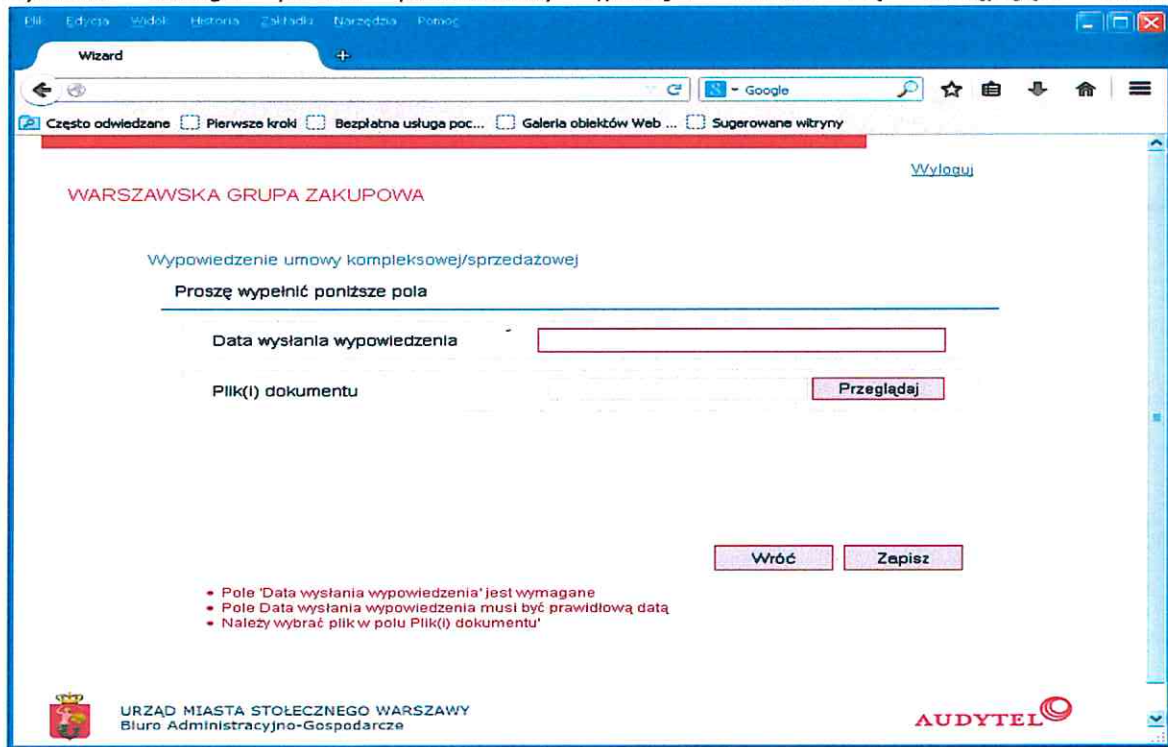

## INSTRUKCJA


### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIA

Po wybraniu pliku z obrazem dokumentu (patrz pkt. „wprowadź fakturę dystrybucyjną”) klikamy przycisk „Zapisz”. Jeżeli cała procedura przebiegła pomyślnie zobaczymy okno potwierdzające poprawne wykonanie operacji wraz z potwierdzeniem mailowym.

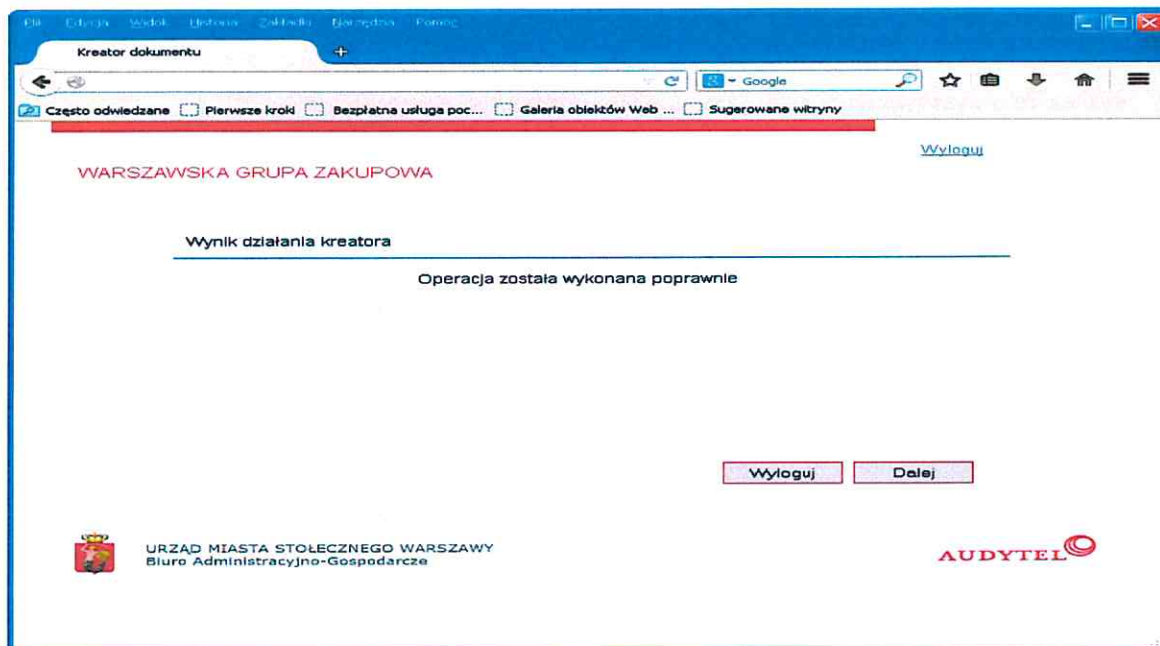

„Prześlij skan podpisanej umowy dystrybucyjnej”

Aby przesłać skan podpisanej umowy dystrybucyjnej podobnie jak w punkcie pierwszym przechodzimy do okna „Zgłoszenia do grupy zakupowej” i wybieramy opcję „Prześlij skan podpisanej umowy dystrybucyjnej”.

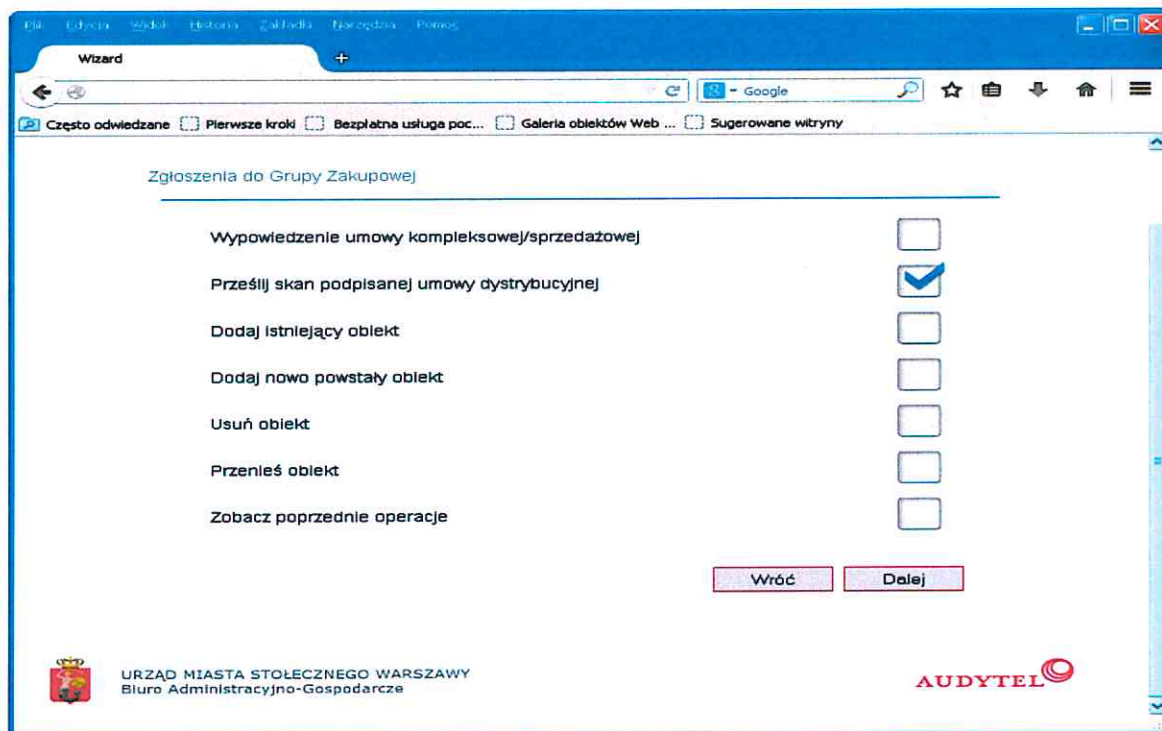

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIA

Po przejściu „Dalej” pokaże się okno, w którym identycznie jak w punkcie pierwszym instrukcji należy wybrać Punkt Poboru Energii, dla którego została zawarta umowa dystrybucyjna. W kolejnym oknie zobaczymy szczegółowe informacje na temat danego punktu poboru energii:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Wizard'. The page content includes the following elements:

- Header: WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA, Wyloguj
- Section: Umowa dystrybucyjna - Dodaj podpisaną umowę
- Form Title: Dane Punktu Poboru Energii
- Form Fields:

Nazwa obiektu	Szkola Podstawowa
Miasto	Warszawa
Ulica	Niecała
Nr	2
Taryfa	C21
Moc umowna [kW]	110,00
Numer PPE	Test_2
Numer Licznika	123456
- Buttons: Wróć, Dalej
- Footer: URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY, Biuro Administracyjno-Gospodarcze, AUDYTEL

Przechodzimy „Dalej”. Kolejny krok to wypełnienie wszystkich pól dotyczących danego przyłącza.

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Umowa dystrybucyjna - Dodaj podpisaną umowę

Podaj parametry NOWEJ umowy

Numer umowy	<input type="text"/>
Dystrybutor energii	<input type="text"/>
Moc umowna [kW]	110,00
Numer Licznika	123456
Taryfa	C21

Plik(i) dokumentu

- Pole 'Numer umowy' jest wymagane
- Pole 'Dystrybutor energii' jest wymagane
- Należy wybrać plik w polu Plik(i) dokumentu

URZĄD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

Dla ułatwienia korzystania z systemu na samym dole okna znajdują się monity dotyczące wprowadzanych danych, które informują o ewentualnych błędach. Po wypełnieniu wszystkich pól należy załączyć obraz umowy dystrybucyjnej. Procedura jest identyczna i została opisana w punkcie pierwszym instrukcji. Po załączeniu obrazu umowy należy kliknąć przycisk „Zapisz”. Gdy wszystko przebiegnie pomyślnie zobaczymy ekran potwierdzający poprawne wykonanie operacji wraz z potwierdzeniem mailowym.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIA

„Dodaj istniejący obiekt” pozwala na dodanie obiektu, który posiada umowę. Po jej wybraniu i naciśnięciu przycisku „Dalej” pokaże się okno z wyborem jednostki, do której zostanie przypisany obiekt. :

Wizard

https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Wyloguj

Proszę wskazać Jednostkę dla obiektu

Jednostka testowa 2

Wróć Dalej

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

Gdy jednostka zostanie wybrana przechodzimy do kolejnego okna, w którym należy podać szczegółowe dane dotyczące przyłącza.

Wizard

https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Wyloguj

Proszę uzupełnić dane 1/2

Nazwa obiektu

PPE

Numer licznika

Miasto

Ulica

Ulica nr

Kod

Wróć Dalej

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL




## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

W przypadku niektórych przyłączy numer PPE mógł nie zostać jeszcze nadany. W takiej sytuacji należy wpisać „-”.

Po wypełnieniu pierwszej strony formularza i przejściu dalej zobaczymy następujące okno:

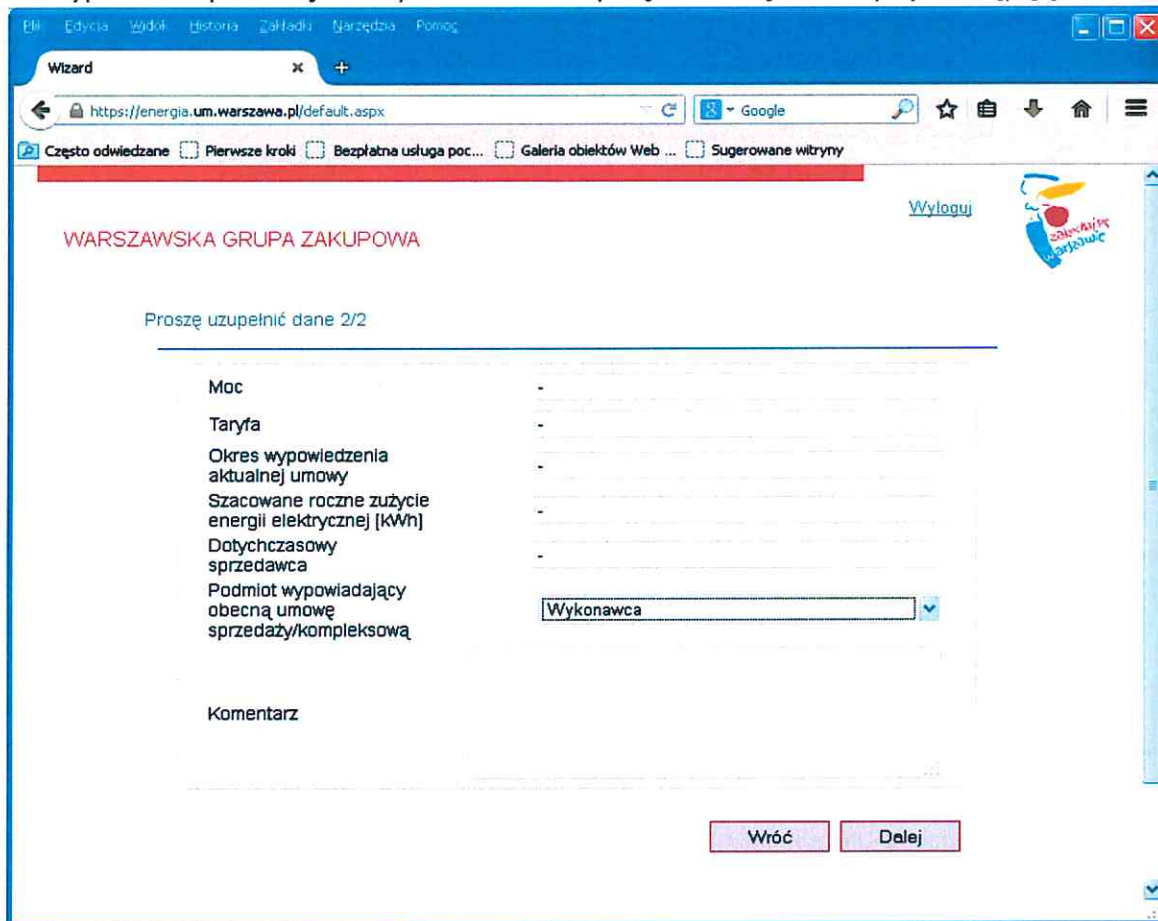

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx>. The page title is "WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA" and it features a "Wyloguj" link and a logo for "Zakupy w Warszawie". The main content area is titled "Proszę uzupełnić dane 2/2" and contains a form with the following fields:

Moc	-
Taryfa	-
Okres wypowiedzenia aktualnej umowy	-
Szacowane roczne zużycie energii elektrycznej [kWh]	-
Dotychczasowy sprzedawca	-
Podmiot wypowiadający obecną umowę sprzedaży/kompleksową	Wykonawca
Komentarz	

At the bottom of the form are two buttons: "Wróć" and "Dalej".

Po wypełnieniu wszystkich pól możemy dodać własny komentarz do danego punktu poboru energii.

## KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Wizard

https://energia.um.warszawa.pl/default.aspx

Wyloguj

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Proszę wskazać pliki

Ostatnia faktura dystrybucyjna lub kompleksowa  Przeglądaj

Umowa dystrybucyjna lub przyłączeniowa  Przeglądaj

Wróć Zapisz

- Należy wybrać plik w polu Ostatnia faktura dystrybucyjna lub kompleksowa'
- Należy wybrać plik w polu Umowa dystrybucyjna lub przyłączeniowa'

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

Procedura wprowadzenia obrazów jest identyczna jak w punkcie drugim instrukcji.

Po wykonaniu wszystkich kroków i kliknięciu przycisku „Zapisz” zobaczymy okno potwierdzające poprawność wysłania zgłoszenia.

- 4.2 Drugiej opcji („Dodaj nowo powstały obiekt”) używamy gdy chcemy dodać obiekt, który nie ma jeszcze umowy ale wchodzi do grupy zakupowej. Procedura zgłoszenia takiego obiektu jest identyczna jak w punkcie 4.1.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIA

4.3 Trzecia opcja „Usuń obiekt” pozwala na usunięcie przyłącza, które już nie funkcjonuje w danej jednostce. Po wybraniu tej opcji pokaże się następujące okno:

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Usuń obiekt

PL00000102589000000000125826 Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: C21 Moc: 110,00KW Nr licznika: 123456	<input type="checkbox"/>
- ul. Taryfa: G11 Moc: kW Nr licznika: 123098	<input type="checkbox"/>
Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: Moc: kW Nr licznika:	<input type="checkbox"/>
Szkoła Podstawowa ul. Niecała Taryfa: Moc: kW Nr licznika:	<input type="checkbox"/>

Wróć Dalej

Tutaj należy wybrać obiekt, który chcemy usunąć. Po zaznaczeniu odpowiedniego obiektu i kliknięciu przycisku „Dalej” pokaże się okno, w którym należy w polu „komentarz” wpisać powód usunięcia obiektu. Następnie należy podać datę zakończenia funkcjonowania po czym należy załączyć skan wypowiedzenia umowy dystrybucyjnej. Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie zobaczymy okno potwierdzające.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

4.4 Czwarta opcja „Przenieś obiekt” pozwala na przypisanie danego punktu poboru energii do innej jednostki. W następnym etapie po wyborze pokaże się okno, w którym należy wskazać obiekt do przeniesienia. Kolejnym krokiem będzie wyszukanie jednostki, do której chcemy przenieść dany obiekt:

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Wyloguj

Proszę wybrać jednostkę do której ma być przeniesiony obiekt

Wyszukiwanie jednostki lub gupy

Wróć Dalej

• Pole 'Kod jednostki' jest wymagane

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Aby znaleźć jednostkę możemy wpisać jej nazwę lub nr NIP. Gdy wpisujemy część nazwy system wyświetli podpowiedzi, w których powinna znaleźć się szukana jednostka:

WARSZAWSKA GRUPA ZAKUPOWA

Wyloguj

Proszę wybrać jednostkę do której ma być przeniesiony obiekt

Wyszukiwanie jednostki lub gupy

123

- Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich (Kod jedn.:Warszawa\_123)
- Przedszkole Nr 123
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 123 im. Jana Pawła II
- Przedszkole nr 349 Barcelonka (Nip:521-15-54-123)

Wróć Dalej

• Pole 'Kod jednostki' jest wymagane

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AUDYTEL

Kolejnym etapem jest wpisanie daty wnioskowanego przeniesienia z grupy zakupowej i załączenie skanu wypowiedzenia umowy. Procedura jest podobna jak w punkcie 4.3. Po wprowadzeniu wszystkich informacji i przejściu dalej pokaże się ekran potwierdzający poprawne wykonanie zgłoszenia.


## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

#### 5. FAQ (najczęściej zadawane pytania):

- Po zalogowaniu się do systemu nie ma możliwości wyboru żadnej opcji (nie można niczego zaznaczyć)

Odp. Najczęstszą przyczyną występowania tego problemu jest wersja używanej przeglądarki Internet Explorer. Aby zmienić wersję należy będąc w oknie przeglądarki wcisnąć klawisz „F12”. Pokaże się następujące okno:

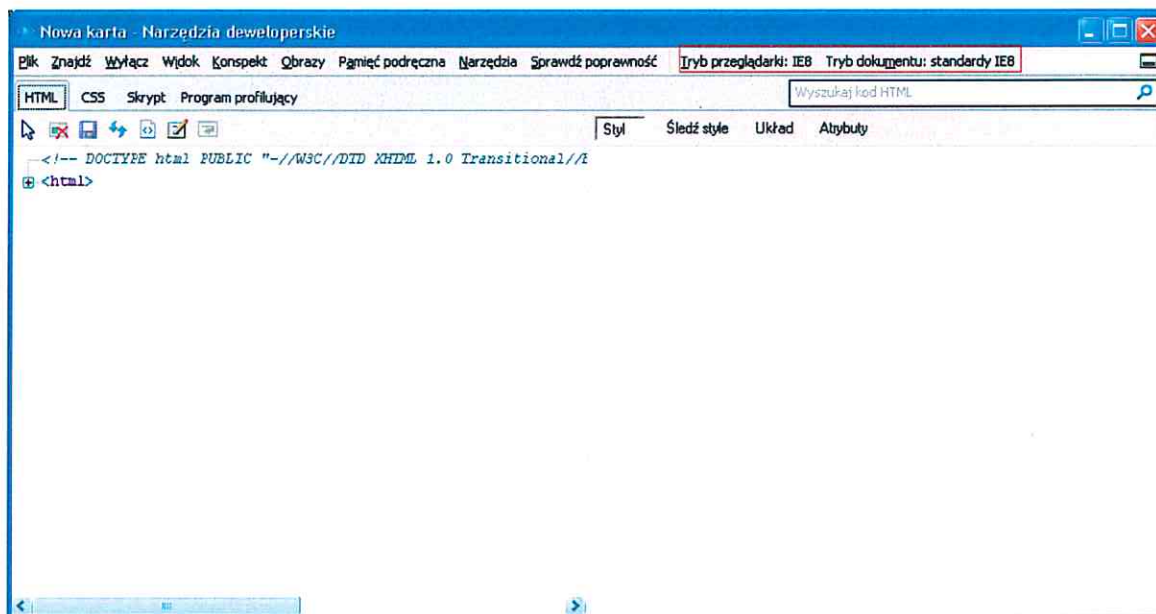

Na czerwono zaznaczone są opcje, które należy zmienić. Zarówno „tryb przeglądarki” jak i „Tryb dokumentu” powinny działać w standardzie IE8.

## INSTRUKCJA

### KORZYSTANIA Z SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

- Zapomniałem hasła i nie mogę się zalogować.

W tym przypadku należy w oknie logowania wpisać swój login i zostawiając pole „hasło” puste użyć opcji „zapomniałem hasła”

The screenshot displays a web browser window titled "System Zarządzania Energią". The address bar shows the URL "https://energia.um.warszawa.pl/sze/start.aspx". The page content includes a login form with the following elements:

- Label "Nazwa konta" followed by an input field.
- Label "Hasło do konta" followed by an input field.
- A button labeled "Zaloguj".
- A button labeled "Zapomniałem hasła".

At the bottom of the page, it says "Powered by JTW IArchive".

Na adres mailowy, który jest loginem zostanie wysłana wiadomość z linkiem za pomocą którego dokonamy zmiany hasła.

